


N8141-40 デバイス増設ユニット

13U オフィスラック搭載手順

本書は、N8141-40 デバイス増設ユニットを 13U オフィスラックへ搭載するための手順書です。搭載前に本書記載の「安全上のご注意」を必ずお読みください。ラックから取り外す際にも本書が必要となりますので、大切に保管してください。ラック搭載以外に関する使用方法については、ユーザーズガイドを参照ください。

また、本製品を取り付ける前に、13U オフィスラックのユーザーズガイドも参照ください。

ラック搭載用部材構成

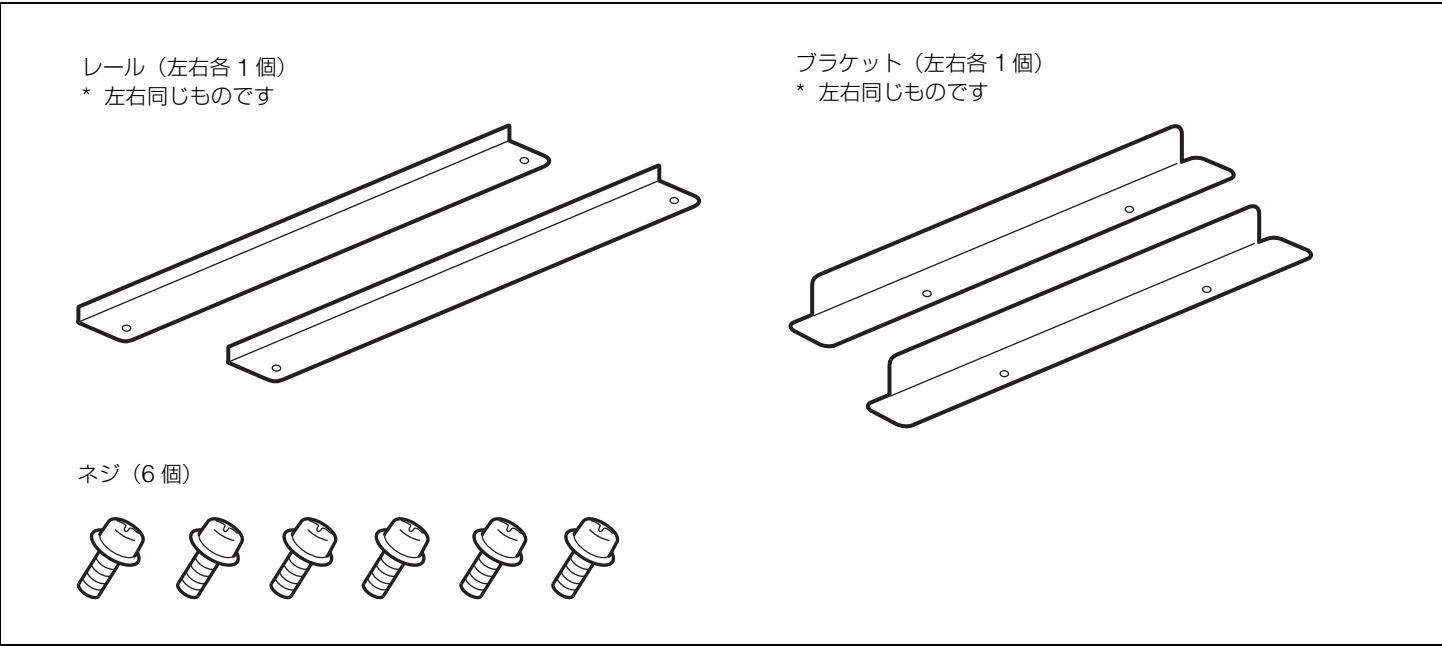

* ラックへ固定するネジ、コアナットはオフィスラック添付のものをご使用ください。



⚠️ ラック搭載上のご注意 ～必ずお読みください～

ラックに安全に正しく搭載するために必要な情報が記載されています。





安全に関わる表示について

デバイス増設ユニットを安全にお使い頂くために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してください。本書には、ご使用時にどこが危険であるか、指示を守らないとどのような危険にあうか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。

本書では、危険の程度を表す用語として、「警告」と「注意」を使用しています。それぞれの用語は、次のような意味を持つものとして定義されています。


 警告	人が死亡する、または重傷を負う恐れがあることを示しています。
 注意	火傷やケガなどを負う恐れや、物理的損害を負う恐れがあることを示しています。

危険に対する注意・表示には次の3種類の記号を使用しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。


	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。	(例)  (発煙注意)
	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例)  (一般的な行為の禁止)

本書および警告ラベルで使用する記号とその内容

注意の喚起

	発煙または発火の恐れがあることを示します。
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------



行為の禁止

	特定しない一般的な禁止を示します。
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

安全上のご注意


デバイス増設ユニットを安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全にご活用ください。記号の説明については巻頭の『安全に関わる表示について』の説明を参照してください。


全般的な注意事項


 警告	
	規格以外のラックで使用しない 本製品は 13U オフィスラックに取り付けて使用します。13U オフィスラック以外に取り付けて使用したり、ラックに取り付けずに使用したりしないでください。本製品が正常に動作しなくなるばかりか、けがや周囲の破損の原因になることがあります。本製品で使用できるラックについては保守サービス会社にお問い合わせください。


ラックの設置・取り扱いに関する注意事項


⚠ 注意

- 

一人で搬送・設置をしない
ラックの搬送・設置は 3 人以上で行ってください。詳細については、13U オフィスラックのユーザーズガイドを参照してください。
- 

荷重が集中してしまうような設置はしない
ラック、および取り付けた装置の重量が一点に集中しないようにしてください。
- 

ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 

複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 


定格電源を越える配線をしない
やけどや火災、装置の破損を防止するためにラックに電源を供給する電源分岐回路の定格負荷を越えないようにしてください。電気設備の配線とインストール用件に関しては、電源工事を行った業者、または管轄の電力会社にお問い合わせください。

オフィスラックへの搭載


本製品は、弊社製 13U オフィスラック専用のデバイス増設ユニットです。13U オフィスラック以外へは搭載できません、必ず 13U オフィスラックへ搭載してご使用ください。また、本製品の使用方法については、添付のユーザーズガイドを参照ください。

重要


本製品の搭載可能位置は、12U の位置 (上から 2U 目) のみです。それ以外の箇所には搭載できません。

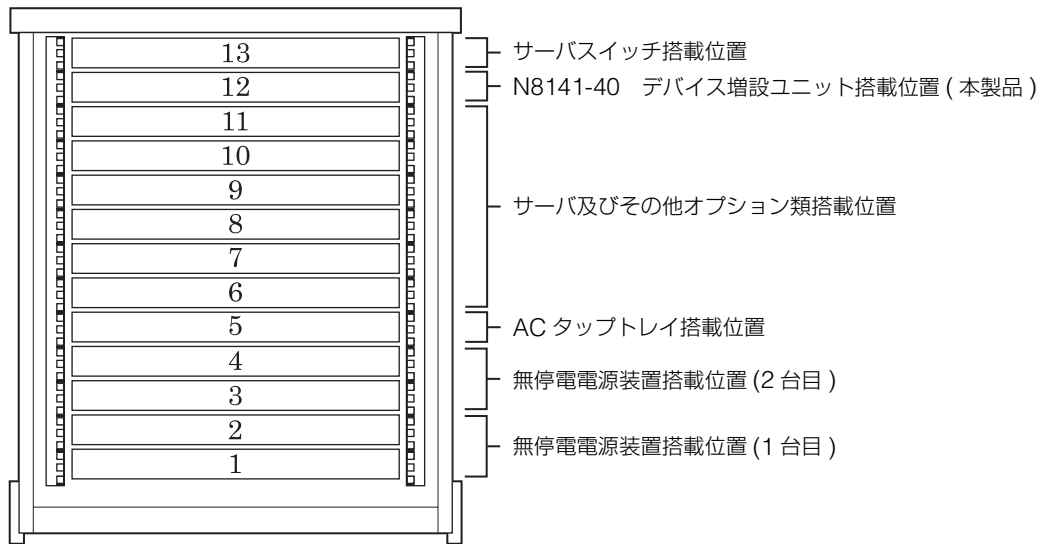

- 1 装置本体の両側に添付のレールをネジで固定します。

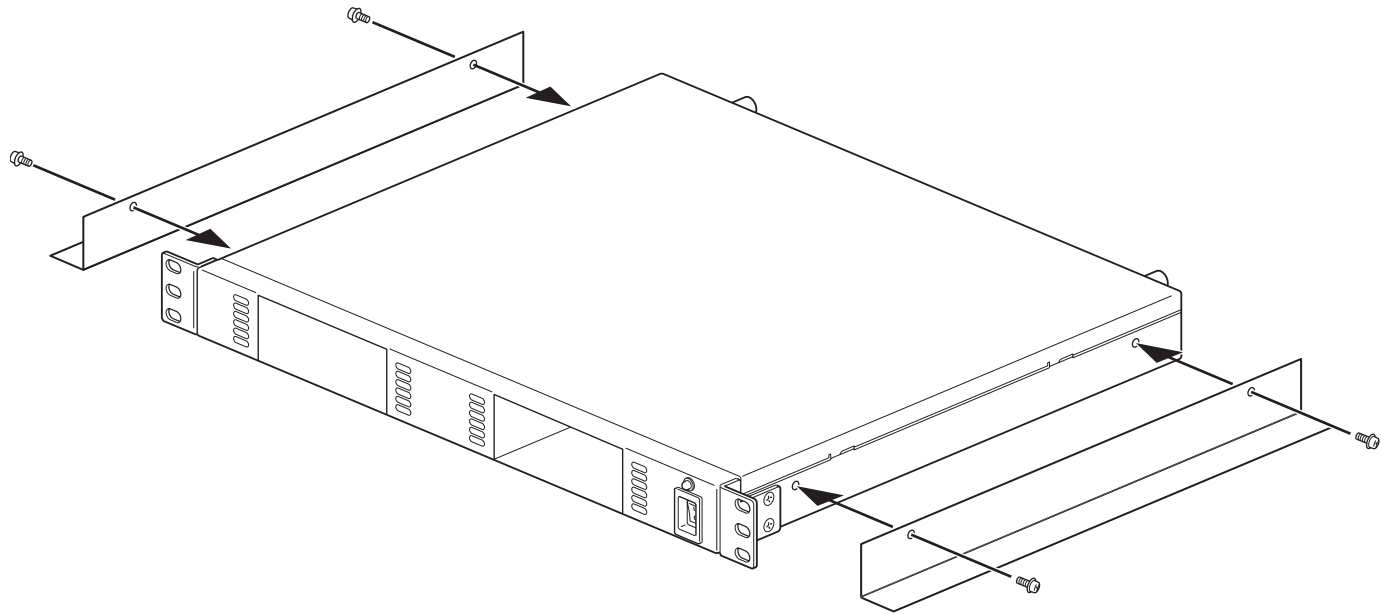

- 2 添付のブラケットを図のように 13U オフィスラックへ取り付け、装置を固定します。装置をラックへ固定するネジ、コアナットはオフィスラック添付のものをご使用ください。

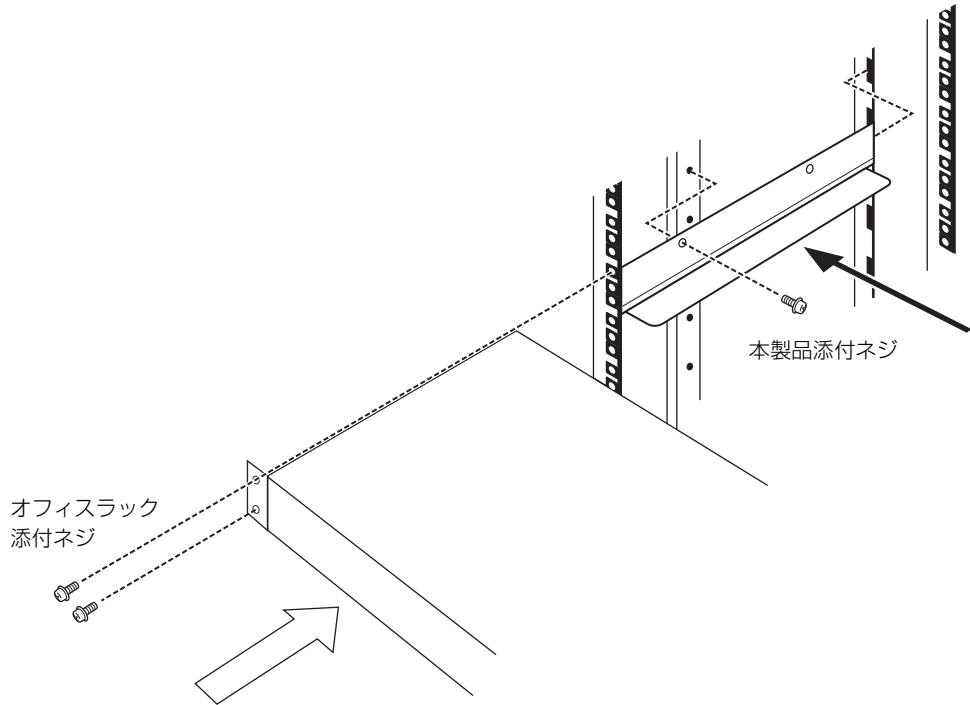

以上で、13U オフィスラックへの搭載は終了です。本製品を取り外す際は、必ず電源ケーブルを外し、搭載と逆の手順を行ってください。