


iStorage

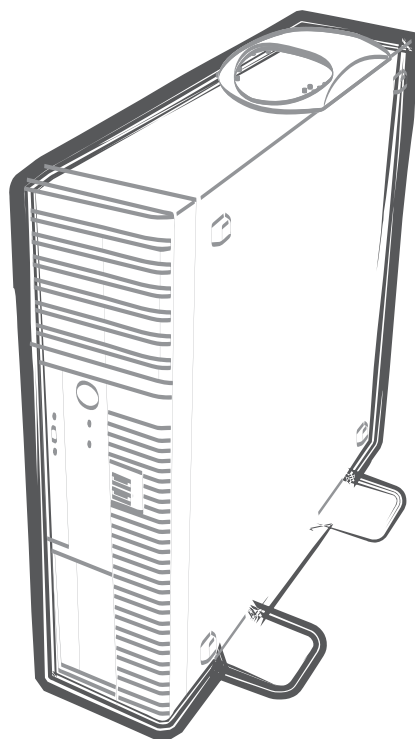

NEC iStorage NSシリーズ
NF8100-176/177/178

iStorage NS100Ta ユーザーズガイド

商標について

EXPRESSBUILDERとESMPRO、ExpressPicnic、CLUSTERPRO、EXPRESSSCOPEは日本電気株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、Pentium、Xeonは米国Intel Corporationの登録商標です。ROM-DOSおよびDatalightはDatalight, Inc.の登録商標または商標です。ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。LSIおよびLSIロゴ・デザインはLSI社の商標または登録商標です。Adobe、Adobeロゴ、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビ・システムズ社）の商標です。DLTとDLTtapeは米国Quantum Corporationの商標です。PCI EXPRESSはPeripheral Component Interconnect Special Interest Groupの商標です。Linux®は、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。Red Hat®、Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。MIRACLE LINUXの名称およびロゴは、ミラクル・リナックス株式会社が使用権許諾を受けている登録商標です。SuperBuild™ Utilityは、米国Promise社の登録商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

オペレーティングシステムの表記について

Windows Server 2008 R2は、Windows Server® 2008 R2 Standard operating systemおよびWindows Server® 2008 R2 Enterprise operating systemの略です。

Windows Server 2008はWindows Server® 2008 Standard operating systemおよびWindows Server® 2008 Enterprise operating systemの略です。

Windows Server 2003 x64 Editions はWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition operating system および Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition operating systemまたは、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition operating systemおよびWindows Server® 2003, Enterprise x64 Edition operating systemの略です。

Windows Server 2003はWindows Server® 2003 R2 Standard Edition operating systemおよびWindows Server® 2003 R2 Enterprise Edition operating systemまたは、Windows Server® 2003 Standard Edition operating systemおよびWindows Server® 2003 Enterprise Edition operating systemの略です。

Windows 2000 はWindows® 2000 Server operating system およびWindows® 2000 Advanced Server operating system、Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。

Windows Vista はWindows Vista® Business operating systemの略称です。

Windows XP x64 Editionは、Windows® XP Professional x64 Edition operating systemの略称です。

Windows XPはWindows® XP Professional operating systemおよびWindows® XP Home Edition operating systemの略称です。

Windows PEはWindows® Preinstallation Environmentの略称です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については（4）項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。

使用上のご注意（必ずお読みください）

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。また、本文中の名称については本書の「各部の名称と機能」の項をご参照ください。

安全にかかわる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してください。

このユーザーズガイドには本製品のどこが危険か、どのような危険に遭うおそれがあるか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています（本体に印刷されている場合もあります）。

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。



警告







人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。




注意

火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。	(例)  (感電注意)
	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例)  (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例)  (電源プラグを抜く)

(ユーザーズガイドでの表示例)

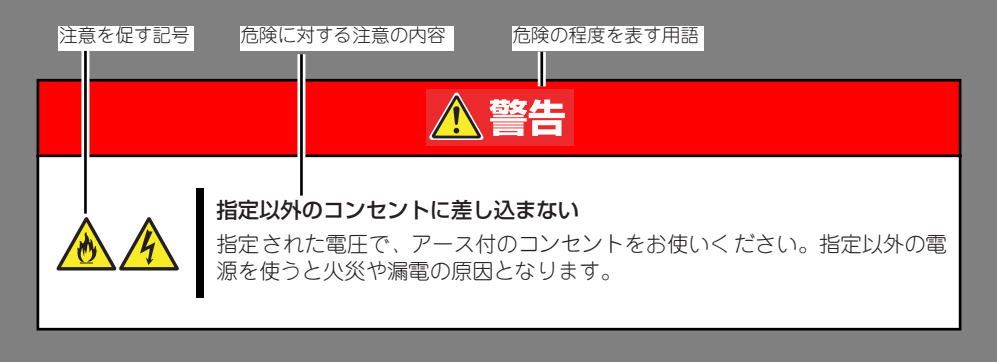

本書と警告ラベルで使用する記号とその内容

注意の喚起

	感電のおそれのあることを示します。		発煙または発火のおそれがあることを示します。
	指がはさまれてけがをするおそれがあることを示します。		爆発または破裂のおそれがあることを示します。
	けがをするおそれがあることを示します。		特定しない一般的な注意・警告を示します。
	高温による障害を負うおそれがあることを示します。		

行為の禁止

	本装置を分解・修理・改造しないでください。感電や火災のおそれがあります。		ぬれた手で触らないでください。感電するおそれがあります。
	指定された場所には触らないでください。感電や火傷などの傷害のおそれがあります。		水や液体がかかる場所で使用しないでください。水にぬらすと感電や発火のおそれがあります。
	火気に近づけないでください。発火するおそれがあります。		特定しない一般的な禁止を示します。






行為の強制







	本装置の電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電のおそれがあります。		特定しない一般的な使用者の行為を示します。説明に従った操作をしてください。
	必ず接地してください。感電や火災のおそれがあります。		

安全上のご注意

本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全にご活用ください。記号の説明についてはiiiページの『安全にかかわる表示について』の説明を参照してください。

全般的な注意事項

警告	
	<p>人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない</p> <p>本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みやこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。</p>
 	<p>煙や異臭、異音が生じたまま使用しない</p> <p>万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源を OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。</p>
 	<p>針金や金属片を差し込まない</p> <p>通気孔やデバイスベイ、光ディスクドライブのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。</p>

注意	
  	<p>海外で使用しない</p> <p>本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使用すると火災や感電の原因となります。</p>
  	<p>本装置内に水や異物を入れない</p> <p>本装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守サービス会社にご連絡ください。</p>

電源・電源コードに関する注意事項

警告



ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。



アース線をガス管につながない

アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。

注意



指定以外のコンセントに差し込まない

電源は指定された電圧で、アース付きのコンセントをお使いください。指定以外の電源を使うと火災や漏電の原因となります。

また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。本装置の電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災の原因となります。クラス 0I のアース線付き AC コードセットを使用する場合は、接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。



たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となるおそれがあります。



ケーブル部分を持って引き抜かない

ケーブル部分を抜くときはコネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜いてください。ケーブル部分を持って引っ張ったりコネクタ部分に無理な力を加えたりするとケーブル部分が破損し、火災や感電の原因となります。



中途半端に差し込まない

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこりがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

 **注意****指定以外の電源コードを使わない**

本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コードに定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。また、電源コードの破損による感電や火災を防止するために次の注意をお守りください。



- コード部分を引っ張らない。
- 電源コードを折り曲げない。
- 電源コードをねじらない。
- 電源コードを踏まない。
- 電源コードを束ねたまま使わない。
- 電源コードをステーブラなどで固定しない
- 電源コードをはさまない。
- 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードの上にものを載せない。
- 電源コードを改造・加工・修復しない。
- 損傷した電源コードを使わない。（損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源コードと取り替えてください。交換に関しては、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。）

**添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない**

添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その安全性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでください。火災や感電の原因となるおそれがあります。

設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項

 **注意****フロントベゼルやエアダクトに手をかけて持ち上げない**

本装置の持ち運びは底面をしっかりと持ってください。フロントベゼルやエアダクトに手をかけて持ち上げないでください。フロントベゼルやエアダクトが外れ、装置が破損するばかりでなく、落下してけがをするおそれがあります。

**指定以外の場所に設置・保管しない**

本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでください。火災の原因となるおそれがあります。

- ほこりの多い場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- 直射日光が当たる場所。
- 不安定な場所。

**腐食性ガスの発生する環境で使用しない**

腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど）の発生する場所に設置し、使用しないでください。また、ほこり中に腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄など）や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでください。装置内部のプリント板が腐食・ショートし、火災の原因となるおそれがあります。ご不明の点は販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

**電源コードを接続したままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない**

本装置内蔵用オプションやインタフェースケーブルの取り付け/取り外しは本装置の電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源を OFF にしても電源コードを接続したまま本装置内の部品やケーブル、コネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

**指定以外のインタフェースケーブルを使用しない**

インタフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する本装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。

- 破損したケーブルコネクタを使用しない。
- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。

お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項

 警告	
  	<p>自分で分解・修理・改造はしない</p> <p>本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。</p>
 	<p>光ディスクドライブの内部をのぞかない</p> <p>光ディスクドライブはレーザーを使用しています。電源が ON になっているときに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、レーザー光が目に入ると失明するおそれがあります（レーザー光は目に見えません）。</p>
    	<p>リチウムバッテリーを取り外さない</p> <p>本装置内部にはリチウムバッテリーが取り付けられています。リチウムバッテリーを取り外さないでください。リチウムバッテリーは火を近づけたり、水に浸けたりすると爆発するおそれがあります。</p> <p>また、リチウムバッテリーの寿命で本装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解・交換・充電などをせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。</p>
  	<p>電源プラグを差し込んだまま取り扱わない</p> <p>お手入れや本装置内蔵用オプションの取り付け / 取り外し、装置内ケーブルの取り付け / 取り外しは、本装置の電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源を OFF にしても、電源コードを接続したまま装置内の部品に触ると感電するおそれがあります。</p> <p>また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまったまま、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。</p>

 **注意**



高温注意

本装置の電源を OFF にした直後は、内蔵型のハードディスクドライブなどをはじめ装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け / 取り外しを行ってください。



中途半端に取り付けない

電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボードは確実に取り付けてください。中途半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。



コネクタカバーを取り付けずに使用しない

内蔵デバイスと接続していない電源ケーブルのコネクタにはコネクタカバーが取り付けられています。使用しないコネクタにはコネクタカバーを取り付けてください。コネクタカバーを取り付けずに使用すると、コネクタが内部の部品に接触して火災や感電の原因となります。

運用中の注意事項

⚠ 注意	
	<p>雷がなったら触らない</p> <p>雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないでください。火災や感電の原因となります。</p>
	<p>ペットを近づけない</p> <p>本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が本装置内部に入って火災や感電の原因となります。</p>
	<p>装置の上にものを載せない（装置を縦置きにした場合）</p> <p>本装置が倒れてけがや周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。</p>
	<p>5kg 以上のものを載せない（装置を横置きにした場合）</p> <p>本装置を横置きにした場合、上部に搭載可能なものの重量は 5kg 未満です。5kg 以上のものを載せないでください。装置が変形して故障の原因となるおそれがあります。</p>
	<p>光ディスクドライブのトレイを引き出したまま放置しない</p> <p>引き出したトレイの間からほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。また、トレイにぶつかりけがをするおそれがあります。</p>
	<p>巻き込み注意</p> <p>本装置の動作中は背面にある冷却用ファンの部分に手や髪の毛を近づけないでください。手をはさまれたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをするおそれがあります。</p>

警告ラベルについて


装置内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが表示されています（警告ラベルは装置に印刷されているか、貼り付けられている場合があります）。これは装置を取り扱う際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです（ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり、汚したりしないでください）。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れている、装置に印刷されていないなどしているときは販売店にご連絡ください。


⚠ 注意 CAUTION

エアダクトに指を掛けて、装置を持ち上げないで下さい。
拿起或搬运本机时, 请不要手持空气交换孔处。
Do not put your finger in the air duct to lift this product.

⚠ 注意 CAUTION

本製品を横置きした場合の耐荷重は5kg未満です。
5kg以上の物を載せないで下さい。
本产品平放时承载重量为5KG以下。
请不要在本机上放置5KG以上的物品。
The withstand load when this product is put in side is less than 5kg.
Do not put the thing of 5kg or more.

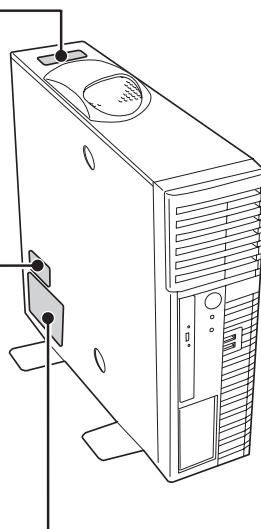

⚠ 注意 CAUTION	
<p>オプションの取付け、取外し時は電源プラグをコンセントから抜き、外部装置と接続しているケーブルを外して下さい。 Disconnect all AC power cords from both system and external peripherals prior to installing/removing options.</p>	<p>電源プラグを抜く </p>
<p>ネジは本体内部へ落とさない様、十分ご注意ください。 Do not drop any screws inside the system.</p>	⚠
<p>ボード及びオプション機器の接続の際は、必ずユーザーズガイドを参照し、正しく接続して下さい。 誤った接続は、故障や火災の原因となります。 Refer to the "User's Guide" when option boards or peripherals are installed, Incorrect installations may result in damage to the system and lead to accidents.</p>	⚠
<p>装置の持ち上げ、移動の際は、装置の底面をしっかりと持ち上げて下さい。 Firmly hold the bottom of the system when required to lift and carry the system.</p>	⚠
<p>高温になるコンポーネントがあります。十分に冷えてから触れるようにして下さい。 AS some components may become very hot during system operation, give ample time to allow cooling as well as use precaution when handling internal components immediately after powering down.</p>	⚠
<p>電源を切ってもバッテリーで稼働している部分があります。 Some internal components may still be operational on battery power.</p>	⚠
<p>保守をするまえに各々のコンポーネントの取り扱い説明書をお読み下さい。 Refer to instruction manuals for this system as well as options prior to maintenance.</p>	⚠

取り扱い上のご注意（装置を正しくお使いいただくために）

本装置を正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視した取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。

- 本装置の近くで携帯電話やPHSを使わないでください。本装置のそばでは携帯電話やPHSの電源をOFFにしておいてください。電波による誤動作の原因となります。
- 本装置が正常に動作できる場所に設置してください。詳しくは26ページを参照してください。
- 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは放置の電源をOFFになっていることを確認し、電源コードをコンセントから外した後に行ってください。
- AC入力電圧が100Vのコンセントに添付の電源コードを接続してください。
- 電源のOFFや光ディスクの取り出しは、装置のアクセスランプが消灯しているのを確認してから行ってください。
- 装置の電源を一度OFFにした後、再びONにするときは10秒以上経過してからにしてください。無停電電源装置(UPS)に接続している場合も10秒以上経過してからONになるようにスケジュールリングの設定をしてください。
- 装置を移動する前に電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に装置を清掃してください（清掃は165ページで説明しています）。定期的な清掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。
- 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装置等を使用することをお勧めします。
- 標準の光ディスクドライブおよび、3.5型デバイスベイに取り付けられる光ディスクドライブ、バックアップオプションなどは、ソフトウェアのコマンドからトレーまたはメディアをイジェクトできる場合があります。ソフトウェアからイジェクトする場合はフロントドアが開いていることを確認してから実行してください。フロントドアを閉じたままコマンドを実行するとフロントドアにトレーやメディアがぶつかってイジェクトできずエラーが起きるだけでなく装置自身の故障の原因となります。
- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- オプションは装置に取り付けられるものであること、また接続できるものであることを確認してください。たとえ装置に取り付けや接続ができていても正常に動作しないばかりか、装置が故障することがあります。
- シリアルポート（COM）コネクタを管理PCとの通信をするためのインタフェースとして使用するには、本体のBIOS設定を変更する必要があります。詳しくは、5章の「システムBIOSのセットアップ (SETUP)」の項にある「Peripheral Configuration」（124ページ）を参照してください。

- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。
 - ー 装置の輸送後
 - ー 装置の保管後
 - ー 装置の動作を保証する環境条件（温度：10℃～35℃・湿度：20%～80%）から外れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ（NTPサーバ）などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。
- 再度、運用する際、内蔵機器や装置を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保管することをお勧めします。

装置を保管する場合は、保管環境条件（温度：-10℃～55℃、湿度：20%～80%）を守って保管してください（ただし、結露しないこと）。
- 本装置、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア（テープカートリッジ）などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤作動や故障の原因となります。保管した大切なデータや資産を守るためにも、使用環境に十分になじませてからお使いください。

参考：冬季（室温と10度以上の気温差）の結露防止に有効な時間

ディスク装置：約2～3時間
メディア：約1日
- オプションは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハードディスクドライブなどには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。



保守サービスについて

本装置の保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守サービスを用意しています。
本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定期保守サービスを契約されることをお勧めします。

健康を損なわないためのアドバイス

コンピュータ機器を長時間連続して使用すると、身体の一部に異常が起こることがあります。コンピュータを使用するときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

よい作業姿勢で


コンピュータを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているという姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、身体の中のどの部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張している筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。

『悪い作業姿勢』、たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ装置の画面に顔を近づけたままの状態で行うと、疲労の原因や視力低下の原因となることがあります。




ディスプレイの角度を調節する

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになっています。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくしたりするためにディスプレイの角度を調節することは、たいへん重要です。角度調節をせずに見づらい角度のまま作業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労してしまいます。ご使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してください。




画面の明るさ・コントラストを調節する

ディスプレイは明るさ（ブライトネス）・コントラストを調節できる機能を持っています。年齢や個人差、まわりの明るさなどによって、画面の最適なブライトネス・コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響をもたらします。



キーボードの角度を調節する

オプションのキーボードには、角度を変えることができるよう設計されているものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効です。

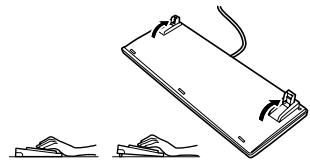

機器の清掃をする

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディスプレイの画面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要があります。

疲れたら休む

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかることをお勧めします。



はじめに

このたびは、NECのiStorage NSシリーズをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品は、最新のハードウェアテクノロジーと洗練されたネットワークテクノロジーの融合を実現した高性能ネットワーク・アタッチド・ストレージ（NAS）サーバです。

インターネットビジネスやワークグループなどで、日々増え続ける膨大なデータ。NECのiStorage NSシリーズは、これらを効率良く一元管理する、フレキシブルで拡張性の高いNAS（Network Attached Storage）ソリューションを提供します。ファイルサービスを専門とした設計により、高コストパフォーマンスを実現。マルチプロトコルのサポートで、WindowsやUNIXなど、異なるOSが混在する環境下でのデータ統合管理が可能です。さらに、ワークグループやハイエンドモデルまで目的に合わせて選択できる製品をラインアップしました。急速に拡大し多様化する情報環境に、NECがお届けする先進のNASソリューションをご利用ください。

本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、装置の取り扱いを十分にご理解ください。

本書について




本書は、本製品を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。セットアップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の安全性を含めてご利用ください。

本書は常に本体のそばに置いていつでも見られるようにしてください。

本書は、WindowsやLinuxなどのオペレーティングシステムやキーボード、マウスといった一般的な入出力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザーを対象として記載されています。

本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

	装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に注意をすべき点を示します。
	装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。
	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

本書の購入について

もし本書を紛失された場合は、最寄りの販売店、またはお買い求めの販売店にご相談ください。ユーザーズガイドなどのドキュメントの一部は、以下のホームページからダウンロードすることができます。

<http://support.express.nec.co.jp/care/user/istorage.html>

本書の構成について

本書は7つの章から構成されています。それぞれの章では次のような説明が記載されています。なお、巻末には付録・索引があります。必要に応じてご活用ください。



「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意」をお読みください。「使用上のご注意」では、本製品を安全に、正しくお使いになるために大切な注意事項が記載されています。

第1章 本製品について

本製品の各部の名称やその機能、および特長や添付のソフトウェアについて説明します。

第2章 セットアップ

本体の設置から接続、専用ツールによるセットアップなど装置を使用できるまでの作業と注意事項を説明します。

第3章 iStorage NSシリーズアプリケーション

本製品にバンドルされているアプリケーションについて説明します。

第4章 システムの拡張

本装置に別売のオプションを増設するときの手順をステップ・バイ・ステップに説明しています。

第5章 マザーボードのコンフィグレーション

本装置のマザーボードに搭載されている専用のユーティリティを使ったBIOS設定の変更方法および各種メニューとパラメータの詳細について説明しています。

第6章 RAIDシステムのコンフィグレーション

本装置内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムとして運用するための方法について説明します。

第7章 故障かな？と思ったときは

「故障かな？」と思ったときは、装置の故障を疑う前に参照してください。また、この章では故障を未然に防ぐための保守のしかたやiStorage NSシリーズをご利用のお客様に提供しているサービスについても紹介しています。

付属品の確認

梱包箱の中には、本体以外にいろいろな付属品が入っています。スタートアップガイドの「添付品を確認する」を参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。



付属品について

- 添付品の「ソフトウェアパッケージ」の構成品については、パッケージの中にある構成品表を参照してください。
- フロッピーディスクが添付されている場合は、フロッピーディスクのバックアップをとってください。また、添付のディスクをマスタディスクとして大切に保管し、バックアップディスクを使用してください。
- 添付のフロッピーディスク、またはDVD-ROM、CD-ROMは使用方法を誤るとお客様のシステム環境を変更してしまうおそれがあります。使用についてご不明な点がある場合は、無理な操作をせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社にお問い合わせください。

第三者への譲渡について

本体または、本体に添付されているものを第三者に譲渡（または売却）するときは、次の注意を守ってください。

- **本体について**

第三者へ譲渡（または売却）する場合には、添付品および説明書一式（本書も含む）を一緒にお渡しください。



ハードディスクドライブ内のデータについて

譲渡する装置内に搭載されているハードディスクドライブに保存されている大切なデータ（例えば顧客情報や企業の経理情報など）が第三者へ漏洩することのないようお客様の責任において確実に処分してください。

オペレーティングシステムの「ゴミ箱を空にする」などの操作や「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア（有償）またはサービス（有償）を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

なお、データの処分をしないまま、譲渡（または売却）し、大切なデータが漏洩された場合、その責任は負いかねます。

- **添付のソフトウェアについて**

添付のソフトウェアを第三者に譲渡（売却）する場合には、以下の条件を満たす必要があります。

- 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと
- 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関する条件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置から削除した後、譲渡すること

消耗品・装置の廃棄について

- 本体およびハードディスクドライブやオプションのボードなどの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。なお、装置添付の電源ケーブルにつきましても、他装置への転用を防ぐため、本体と一緒に破棄してください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。



- 本体のマザーボード上にあるバッテリーの廃棄（および交換）についてはお買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- ハードディスクドライブやバックアップデータカートリッジ、フロッピーディスク、その他書き込み可能なメディア（CD-R/CD-RWなど）に保存されているデータは、第三者によって復元や再生、再利用されないようお客様の責任において確実に処分してから廃棄してください。個人のプライバシーや企業の機密情報を保護するために十分な配慮が必要です。

- 本体の部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります（冷却ファン、本体内蔵のバッテリーなど）。装置を安定して稼働させるために、これらの部品を定期的に交換することをお勧めします。交換や寿命については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社にご連絡ください。

装置の輸送について

本体およびオプションなどには、リチウム金属電池あるいはリチウムイオン電池を使用しています。


リチウム電池の輸送に関しては、航空・海上輸送規制が適用されますので本体およびオプションの航空機、船舶等での輸送については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社へお問い合わせください。

お客様登録


弊社では、製品ご購入のお客様に「NEC ビジネスPC/PCサーバお客様登録サービス」への登録をお勧めしております。

次のWebサイトからご購入品の登録をしていただくと、お問い合わせサービスなどを無料で受けることができます。是非、ご覧ください。

<http://club.express.nec.co.jp/>

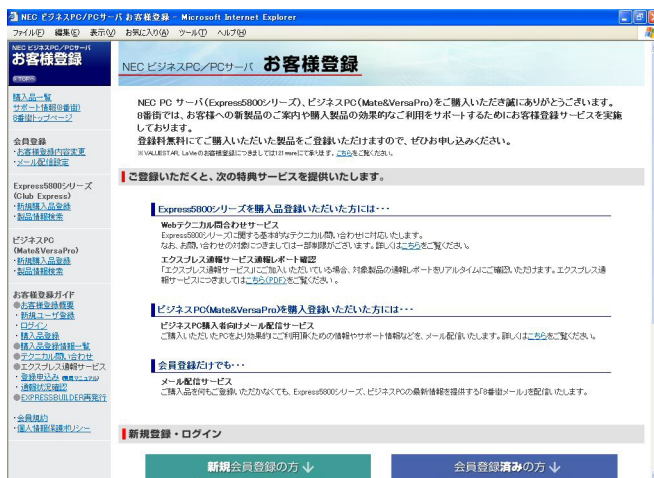

目次

 使用上のご注意（必ずお読みください）.....	iii
安全にかかわる表示について.....	iii
本書と警告ラベルで使用する記号とその内容.....	iv
安全上のご注意.....	v
全般的な注意事項.....	v
電源・電源コードに関する注意事項.....	vi
設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項.....	viii
お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項.....	ix
運用中の注意事項.....	xi
警告ラベルについて.....	xii
取り扱い上のご注意（装置を正しくお使いいただくために）.....	xiii
健康を損なわないためのアドバイス.....	xv
はじめに.....	xvi
本書について.....	xvii
本文中の記号について.....	xvii
本書の購入について.....	xvii
本書の構成について.....	xviii
付属品の確認.....	xix
第三者への譲渡について.....	xx
消耗品・装置の廃棄について.....	xxi
装置の輸送について.....	xxi
お客様登録.....	xxii

1 本製品について

本製品の紹介.....	2
主な特長と機能.....	2
添付のディスクについて.....	4
管理アプリケーションの用途.....	6
ESMPRO.....	6
iStorage NS連携モジュール.....	7
Universal RAID Utility.....	7
EXPRESSBUILDER.....	7
オートランで起動するメニュー.....	7
初期設定ツール.....	8
エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS).....	8
各部の名称と機能.....	9
本装置の前面.....	9
本装置の背面.....	10
本装置の内部.....	11
マザーボード.....	12
ランプ表示.....	13
POWER/SLEEPランプ.....	13
DISKアクセスランプ.....	13
LINK/ACTランプ.....	14
1000/100/10ランプ.....	14
アクセスランプ.....	14

基本的な操作.....	15
POWER/SLEEPスイッチ（電源のON/OFF）.....	15
電源のON.....	15
電源のOFF（および再起動）.....	16
POWER/SLEEPスイッチによる電源のOFF.....	16
強制電源OFF.....	17
本装置への接続.....	18
光ディスクドライブ.....	19
使用上の注意.....	19
ファームウェアのバージョンアップについて.....	19
ディスクのセット/取り出し.....	20
取り出せなくなったときの方法.....	22
注意事項.....	22
記録データの補償について.....	22
ディスクの取り扱いについて.....	23
ディスクへの書き込みについて.....	23
光ディスクドライブの取り扱いについて.....	23
本体装置の設置環境について.....	24
書き込みエラーについて.....	24
ディスクに書き込みをする前に.....	24
書き込み時間または読み込み時間の変動について.....	24

2 セットアップ

設置と接続.....	26
設 置.....	26
設置の準備.....	28
装置を縦置きにして使用する場合.....	28
装置を横置きにして使用する場合.....	30
接 続.....	31
インタフェースケーブルの接続.....	31
電源コード.....	34
システムのセットアップ.....	35
セットアップの準備.....	35
電源のON.....	35
初期設定.....	36
その他の設定について.....	36
BIOS設定の注意点.....	37
BIOSの設定方法.....	37
本装置をEXPRESSBUILDER CD-ROMやバックアップDVD-ROMから 起動する場合.....	37
コンソールリダイレクションを使用して管理PCからリモート操作を 行う場合.....	37
無停電電源装置（UPS）を使用する場合.....	38
オプションソフトウェアの追加.....	39

3 iStorage NSシリーズアプリケーション

オートランで起動するメニュー.....	42
ESMPRO/ServerAgent, ServerManager.....	43
概 要.....	43
サーバ障害の検出.....	44

サーバ障害の予防	45
ESMPRO/ServerAgent.....	46
セットアップを始める前に	46
TCP/IPの設定	46
SNMPサービスの設定	46
ESMPRO/ServerAgentのセットアップ	49
補足説明	49
ESMPRO/ServerManager	50
ExpressUpdate Agent.....	50
Universal RAID Utility	51
チーミング設定	52
ネットワークドライバのセットアップ	52
標準装備のネットワークアダプタのリンク速度とデュプレックスの 設定	52
WOLのセットアップ	53
オプションのネットワークボード	54
オプションのネットワークボード(N8104-122/126)のリンク速度と デュプレックスの設定方法	54
チームのセットアップ	55
チームの削除手順	56
エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)	57
セットアップに必要な契約	57
装置情報収集ユーティリティ	58
インストール	58
使用方法	59
アンインストール	59
EXPRESSBUILDER	60
起動方法	60
装置にコンソール（キーボード、マウス、ディスプレイ）を 接続しての起動	60
各メニューの起動について	63
保守ツール	65
保守ツールの起動方法	65
保守ツールの機能	66
コンソールレス	68
起動方法	68
システム診断	69
システム診断の内容	69
システム診断の起動と終了	69

4 システムの拡張

内蔵オプションの取り付け	74
安全上の注意	74
静電気対策について	75
取り付け/取り外しの準備	76
取り付け/取り外し後の確認	77
取り付け/取り外しの手順	78
サイドカバー	78
取り外し	78
取り付け	79

フロントベゼル.....	80
取り外し	80
取り付け	81
PCIボード	82
オプションデバイスと取り付けスロットー覧.....	83
取り付け	84
取り付け後の設定	86
取り外し	86
N8117-01A 増設RS-232Cコネクタキットの取り付け	87
DIMM	90
増設順序	91
取り付け	92
取り外し	93
ファイルデバイス	94
取り付け	95
取り外し	96
光ディスクドライブ	97
交換手順	97
取り外し	98
MOドライブ	99
取り付け	99
取り外し	100
ケーブル接続.....	101
インタフェースケーブル.....	101
ハードディスクドライブの接続.....	101
3.5型デバイスの接続	103
SCSIデバイスを搭載する場合	103
USBデバイス（内部接続用）を搭載する場合	104
電源ケーブル.....	105

5 マザーボードのコンフィグレーション

システムBIOSのセットアップ (SETUP)	108
概 要	108
起 動	109
キーと画面の説明	110
設定例	111
パラメータと説明	114
Main	115
Processor Setting	117
Advanced	119
Memory Configuration	120
PCI Configuration	121
PCI Device, Onboard VGA	122
PCI Device, Onboard Lan	123
Peripheral Configuration	124
Advanced Chipset Control	126
Security	127
Security Chip Configuration	129
Server	131
System Management	133
Console Redirection	134
DMI Event Logging	135
Boot	136
Exit	138

リセットとクリア	139
リセット	139
強制電源OFF	139
CMOSメモリ・パスワードのクリア	140
割り込みライン	143
RAIDについて	145
RAIDの概要	145
RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)とは	145

6 RAIDシステムのコンフィグレーション

RAIDレベルについて	146
ディスクグループ(Disk Group)	146
論理ドライブ(Logical Drive)	147
RAIDレベル	148
RAIDレベルの特徴	148
「RAID0」について	148
「RAID1」について	149
オンボードのRAIDコントローラのコンフィグレーション	149
RAIDシステム管理ユーティリティの起動と終了	149
ユーティリティの起動	150
ユーティリティの終了	150
メニューツリー	151
操作手順	153
Configurationの新規作成/追加作成	153
マニュアルリビルド	158
整合性チェック	159
その他	160
LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID Utility	161
用語の差分について	161
管理番号の差分について	161
バックグラウンドタスクの優先度 (Rate) の設定値の差分について	162

7 故障かな？と思ったときは

日常の保守	164
アラートの確認	164
ステータスランプの確認	164
バックアップ	165
クリーニング	165
本体のクリーニング	165
ディスクのクリーニング	166
テープドライブのクリーニング	167
アップデートの確認・適用	167
障害時の対処	168
障害箇所の切り分け	168
エラーメッセージ	169
POST中のエラーメッセージ	169
画面に表示されるエラーメッセージ	170
ピープ音によるエラー通知	172
Windowsのエラーメッセージ	173
サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ	173

トラブルシューティング.....	174
本体について（導入時の問題）.....	174
本体について（運用時の問題）.....	177
EXPRESSBUILDERについて.....	184
オートランで起動するメニューについて.....	184
システム診断・保守ツールについて.....	185
その他のアプリケーションについて.....	185
RAIDシステム、RAIDコントローラについて.....	186
オペレーティングシステム（OS）の再インストール.....	187
再インストールのための準備.....	187
iStorage NS100TaバックアップDVD-ROMを用いたインストール.....	188
iStorage NSの起動.....	188
初期設定.....	188
確認と設定.....	189
ディスクの管理での確認 -ドライブレターの変更-.....	189
ユーザー領域について.....	189
移動と保管.....	190
ユーザーサポート.....	192
保証について.....	192
修理に出される前に.....	193
修理に出される時は.....	193
補修用部品について.....	193
保守サービスについて.....	194
情報サービスについて.....	194
付録A 仕様.....	195
付録B ターミナルソフトウェアの使い方.....	196
付録C 保守サービス会社網一覧.....	198
索引.....	203

メモ

——— オンラインドキュメントについて ———

添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMには次のオンラインドキュメントが収められています。
必要に応じて参照してください。

- 管理者ガイド
- ESMPRO/ServerAgent（Windows版）FAQガイド（よくある質問について）
- ESMPRO/ServerManagerインストールガイド
- エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)インストールガイド
- Universal RAID Utility Ver2.3 ユーザーズガイド
- ユーザーズガイド（本書）
- ExpressUpdate Agentインストールマニュアル